Технический паспорт

Кабельный лоток SKS-Magic® 110

Арт.-№ 6059614

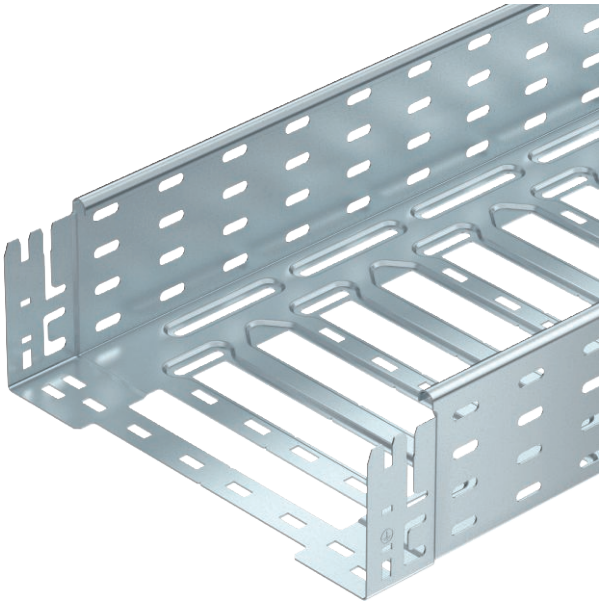

Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 x 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.

Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Указание	Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

Исходные данные

Артикульный №	6059614
Тип	SKSM 110 FS
Обозначение 1	Кабельный лоток SKSM
Обозначение 2	перф., для быстрого соединения
Производитель	OBO
Размер	110x100x3050
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	353,11 кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный лоток SKS-Magic® 110

Арт.-№ 6059614

Технические характеристики

Полезное поперечное сечение	10.800,00 мм²
Полезное поперечное сечение	108,00 см²
Предназначено для поддержания функций	☐
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
С крышкой	☐
Монтажные отверстия в основании	☑
Схема расположения отверстий NATO	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☑
Исполнение для больших расстояний	☐

Размеры

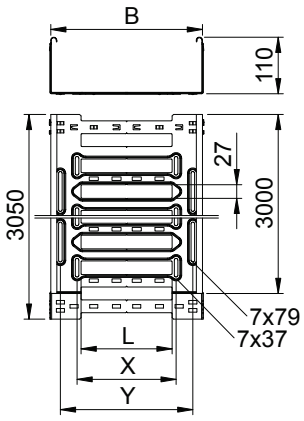

Длина	3.050,00 мм
Ширина	100,00 мм
Высота	110,00 мм
Высота боковой стенки	110,00 мм
Размер B	100,00 мм
Размер L	30,00 мм
Размер y	62,00 мм
Толщина материала	1,50 мм

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами: 1,5 м.	3,00 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	2,57 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	2,14 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	1,70 кН/м
Расстояние между опорами 3,5 м	1,25 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	0,80 кН/м

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Кабельный лоток SKS-Magic® 110

Арт.-№ 6059614

Технические характеристики

доп. нагрузка:

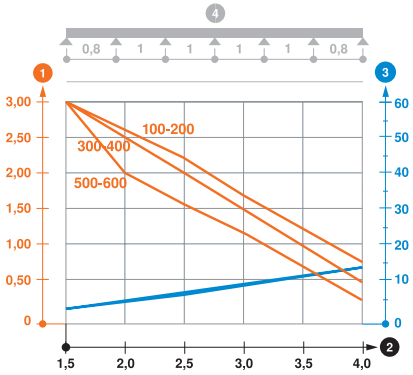

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 110

1. Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
2. Расстояние между опорами в м
3. Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
4. Схема нагрузки при методе испытания

— Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)

— Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами