


Технический паспорт

Кабельный лоток SKS-Magic® 110,
неперфорированный
Арт.-№ 6059842



Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа.
Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

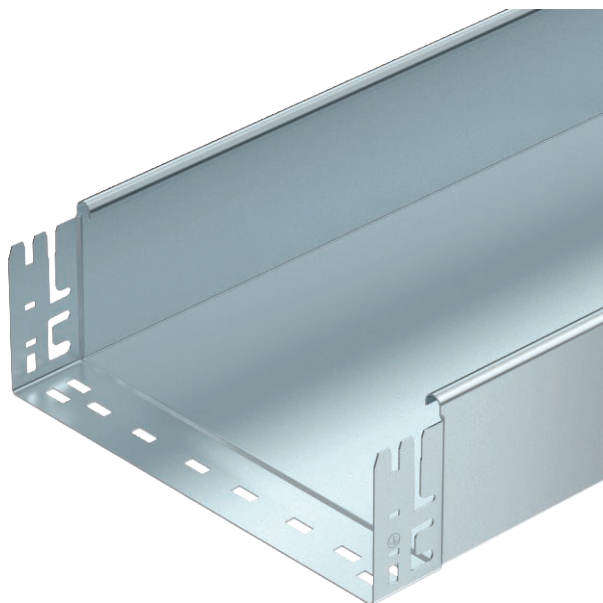

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание | Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

Исходные данные

Артикульный №	6059842
Тип	SKSMU 130 FS
Обозначение 1	Кабельный лоток SKSMU
Обозначение 2	неперф., быстрого соединения
Производитель	OBO
Размер	110x300x3050
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	639,44 кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный лоток SKS-Magic® 110, неперфорированный Арт.-№ 6059842




Технические характеристики



Полезное поперечное сечение	32.800,00 мм²
Полезное поперечное сечение	328,00 см²
Предназначено для поддержания функций	☐
Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
С крышкой	☐
Монтажные отверстия в основании	☐
Схема расположения отверстий NATO	☐
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☐
Исполнение для больших расстояний	☐

Размеры

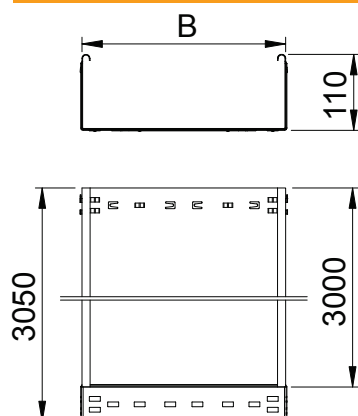

Длина	3.050,00 мм
Ширина	300,00 мм
Высота	110,00 мм
Высота боковой стенки	110,00 мм
Размер B	300,00 мм
Толщина материала	1,50 мм

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами: 1,5 м.	3,00 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	2,40 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	1,76 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	1,20 кН/м
Расстояние между опорами 3,5 м	0,84 кН/м
Расстояние между опорами 4,0 м	0,80 кН/м

доп. нагрузка:

Технический паспорт

Кабельный лоток SKS-Magic® 110,
неперфорированный
Арт.-№ 6059842



Технические характеристики

доп. нагрузка:

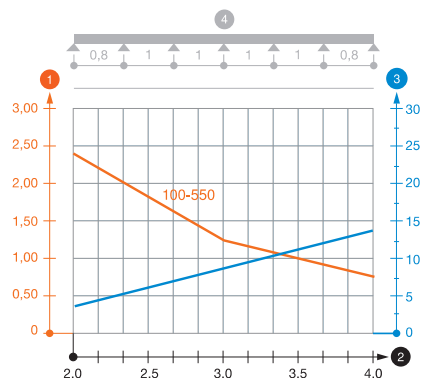


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 110

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами