


Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа SLG 45, длина 3 м
м
Арт.-№ 6200540



Кабельный лоток лестничного типа с перфорированными боковыми стенками высотой 45 мм, с перекладинами из С-профиля.

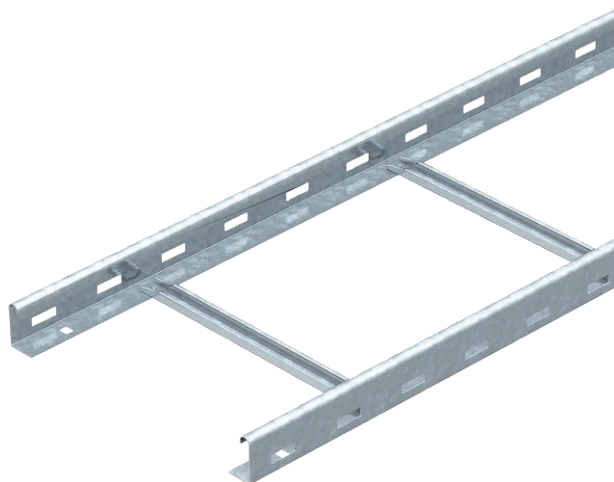

Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Указание	Кабельные лотки лестничного типа поставляются в сложенном виде. Подробную информацию о зажимных скобах 2056 смотрите в разделе "Системы вертикальных кабельных лотков лестничного типа".
Примечание 1	Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15 дБ.

Исходные данные


Артикульный №	6200540
Тип	SLG 420 NS 3 FS
Обозначение 1	Лестничный лоток
Обозначение 2	для бол нагр. перфор. перекл NS
Размер	45x200x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	281,80 кг/100 м

Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа SLG 45, длина 3 м
М
Арт.-№ 6200540



Технические характеристики

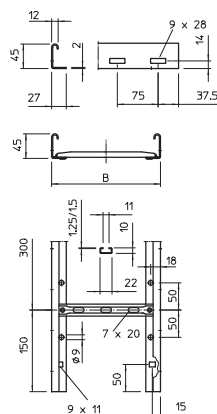

Длина	3.000,00 мм
Ширина	200,00 мм
Высота	45,00 мм
Высота боковой стенки	45,00 мм
Размеры	45x200x3000 мм
Конструкция боковой стенки	Профиль (открытый)
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Крепление перекладины	С глухой клепкой
Предназначено для поддержания функций	☐
Толщина борта	2,00 мм
Полезное поперечное сечение	6.800,00 мм ²
Полезное поперечное сечение	68,00 см ²
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Расстояние между перекладинами	300,00 мм
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами:	2,75 кН/м
1,5 м.	
Расстояние между опорами	2,00 кН/м
1,0 м	
Расстояние между опорами	1,00 кН/м
3,0 м	
Расстояние между опорами	0,55 кН/м
4,0 м	

доп. нагрузка:

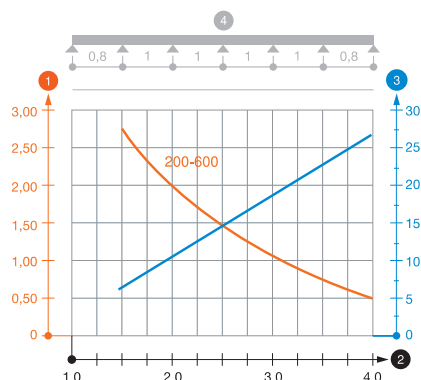


Диаграмма нагрузки на каб.лоток лестничного типа SLG 45 NS

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами