


Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа с Z-образной перекладиной

Арт.-№ 7098040

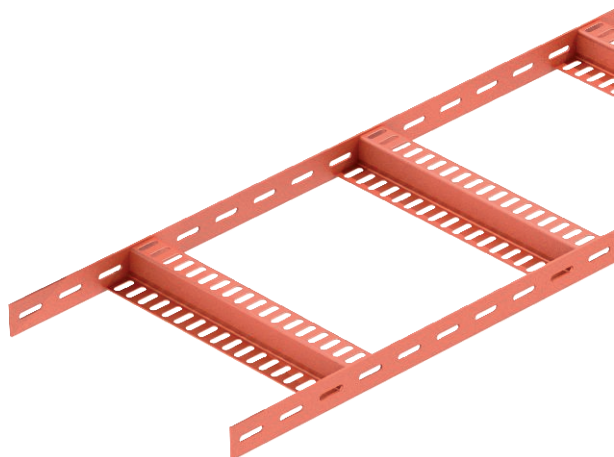

Облегченный кабельный лоток лестничного типа для судостроения, с перфорированной боковой стенкой высотой 35 мм, с приваренными перфорированными Z-образными перекладинами. Нагрузка протестирована в соответствии со стандартом IEC в комбинации с соединителем тип SLV. Сварочный грунт тип SIGMA-WELD 199, доступен в белом цвете.



Сталь	Сталь
SG	со сварочной грунтовкой

Указание	Кабельные лотки лестничного типа по запросу могут быть изготовлены из нержавеющей стали. Возможно порошковое покрытие в цвета согласно стандарту RAL.
----------	---

Исходные данные

Артикульный №	7098040
Тип	SLZ L 400 SG
Обозначение 1	Лестничный лоток, судостроение
Обозначение 2	с Z-образной перекладиной
Размер	35x406x3000
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	со сварочной грунтовкой
Сокращение поверхности	SG
Минимальная единица продажи	3,00 м
Вес	229,33 кг/100 м


Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа с Z-образной перекладиной

Арт.-№ 7098040



Технические характеристики

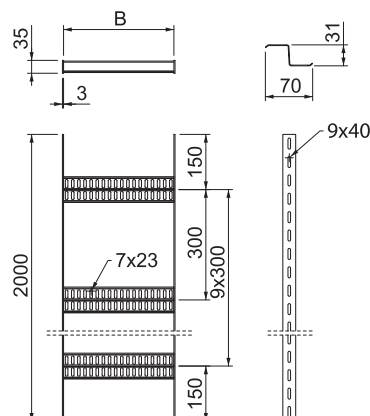

Длина	3.000,00 мм
Ширина	400,00 мм
Высота боковой стенки	35,00 мм
Размер В	406,00 мм
Размеры	35x400 мм
Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Крепление перекладины	приварен
Предназначено для поддержания функций	☐
Толщина борта	3,00 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	☐
Боковая перфорация	☒
Расстояние между перекладинами	300,00 мм
Исполнение для больших расстояний	☐

доп. нагрузка:

Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,50 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,85 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,35 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,25 кН/м

доп. нагрузка:

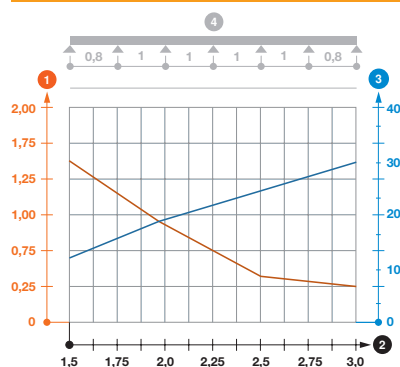


Диаграмма нагрузки на кабельный лоток лестничного типа SLZ L

- 1 Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
- 4 Схема нагрузки при методе испытания